

Auftragnehmer:



Auftraggeber:

Hansi Müller KG  
Am Geigenbogen 12  
1000  
Berlin

Auftragsort:

Neue Siedlung  
Siedlungsstrasse  
1000  
Berlin

Auftragsart:

Neuprüfung

Auftragsnummer:

123456

Auftragsdatum:

29.10.2013

**Objekt**

Objektart:	Einfamilienhaus m. ELW	Nennweite (mm):	125	Material:	KG
Haltungsbez.:	S1	Baujahr:	2013	Lage:	Am Teich
Anfangsbez.:	S2	Lufttemp. (°C):	23	Kanalart:	Mischwasser
Endbez.:	S3	Luftdruck (mbar):	1212	Sonstiges:	Nein
Länge (m):	12	Grundwasser:	Nein		

**Prüfdaten**

Prüfung nach Norm:


DIN EN 1610 LA

Prüfdruck (mbar):	10	zul. Druckabfall (mbar):	2,5	Beruhigungszeit (min):	05:00	Prüfzeit (min):	05:00
-------------------	----	--------------------------	-----	------------------------	-------	-----------------	-------

**Daten nach Prüfung**

Startdruck (mbar):	24,2	Enddruck (mbar):	21,3	Beruhigungszeit (min):	00:43	Prüfzeit (min):	01:51
--------------------	------	------------------	------	------------------------	-------	-----------------	-------

**Prüfdiagramm**

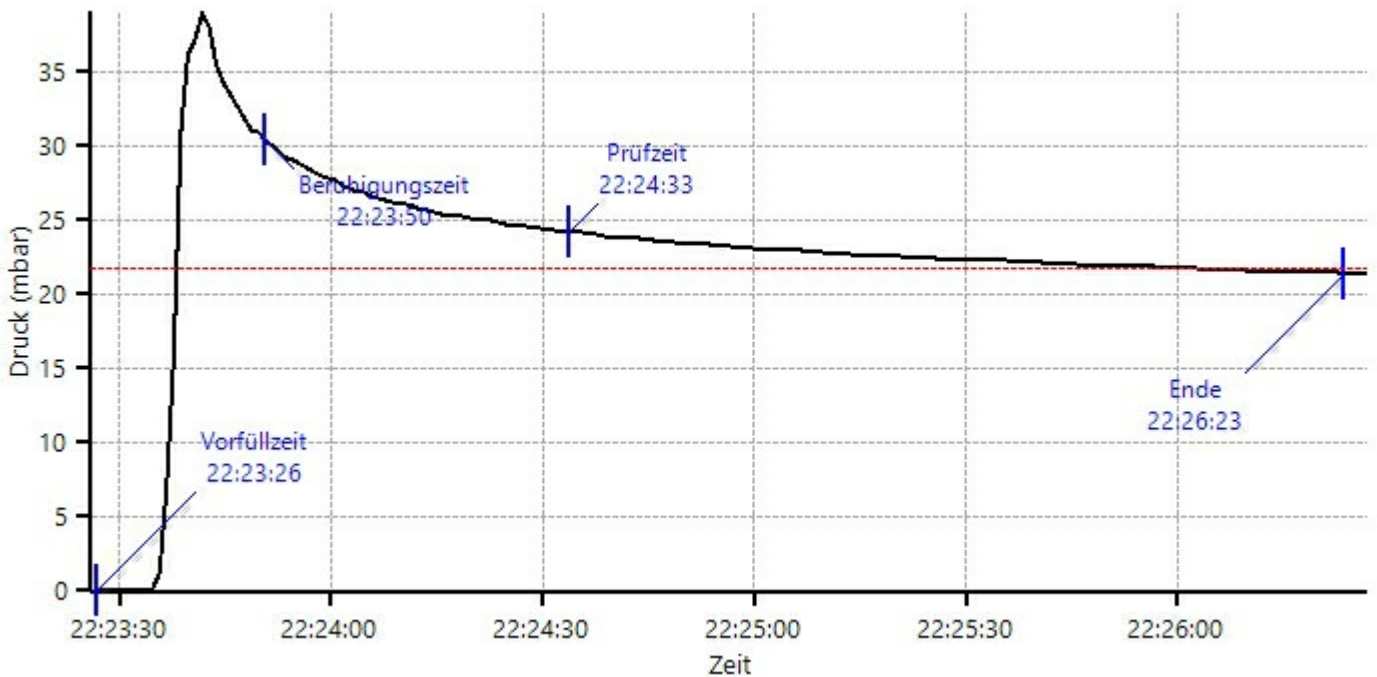

**Prüfergebnis**

Druckabfall (mbar):

2,9

**Prüfung nicht bestanden!**

Bemerkung:

Leckage geortet

Prüfer:

Max Meier

Prüfgerät:

Aquametrics RPS01

Unterschrift  
Prüfer



**Anwesende Personen:**

Franz Wilhelm Becker

**Bauwerksbilder**
