Protokoll der Dichtheitsprüfung mit Luft	Protokollnummer:	Prüfdatum:
Auftragnehmer:	Auftraggeber: Ansprechpartner:	Auftragsort: Ansprechpartner:
Auftragsart:	Auftragsnummer:	Auftragsdatum:

Objekt

Objekbezeichnung:		Nennweite (mm):	300	Material:	KG
Haltungsbezeichnung:	LA_HA01	Baujahr:	2021	Lage:	Straße
Anfangsbezeichnung:	LA_HA01	Lufttemp. (°C):		Kanalart:	Mischwasser
Endbezeichnung:	LA310520	Luftdruck (mbar):		Sonstiges:	
Länge (m):	4,82	Grundwasser:	Nein	Fließrichtung:	In
Muffe bei (m):		Packer mit Kern:	Ja		

Prüfdaten

Prüfung nach Norm:	Muffenprüfung DIN EN 1610 LD v. 2015-12						
Prüfdruck (mbar):	200	zul. Druckabfall (mbar):	15	Beruhigungszeit (min):	05:00	Prüfzeit (min):	00:36

Daten nach Prüfung

Startdruck (mbar):	248	Enddruck (mbar):	244	Beruhigungszeit (min):	00:15	Prüfzeit (min):	00:36

Prüfdiagramm

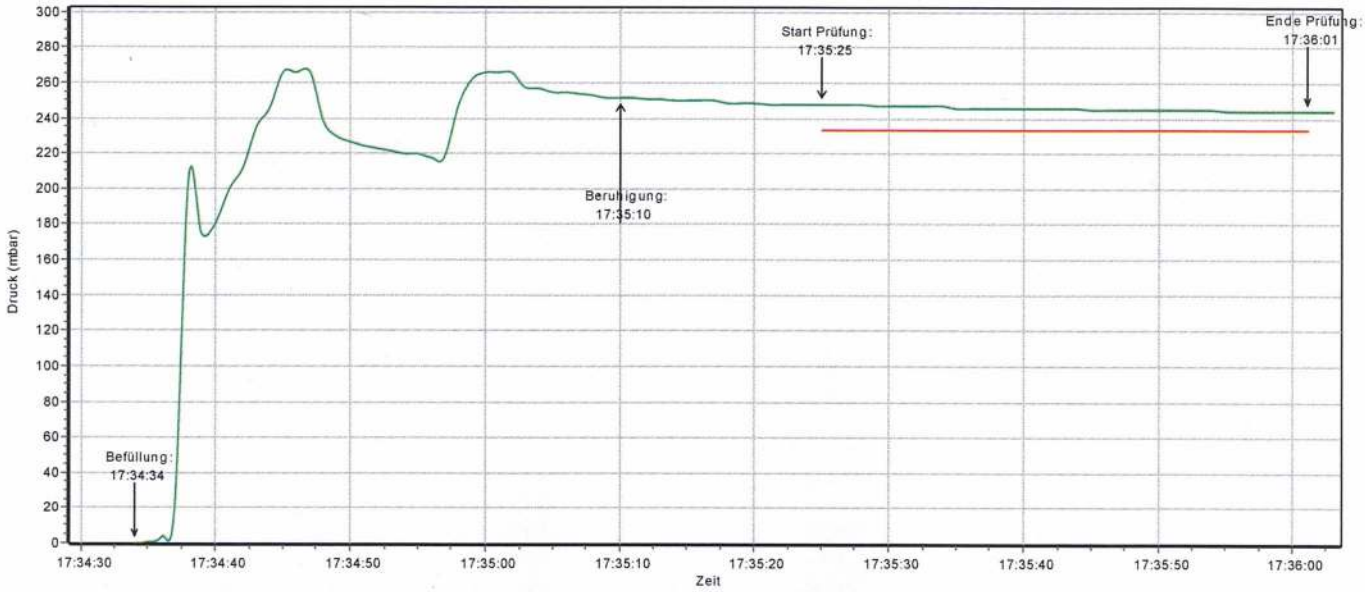

Prüfergebnis

gemessener Druckverlust (mbar): 4

Prüfung bestanden!

Bemerkungen:

Prüfer:	Prüfgerät: RPS01

Anwesende Personen:

Ort, Datum, Unterschrift Prüfer